





CENTRALE

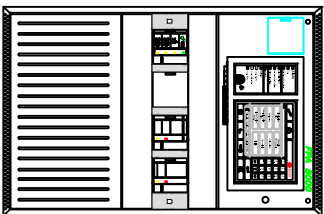

Indirizzamento rivelatore

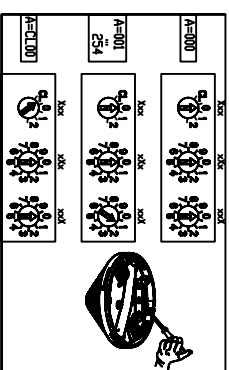

Indirizzamento pulsante

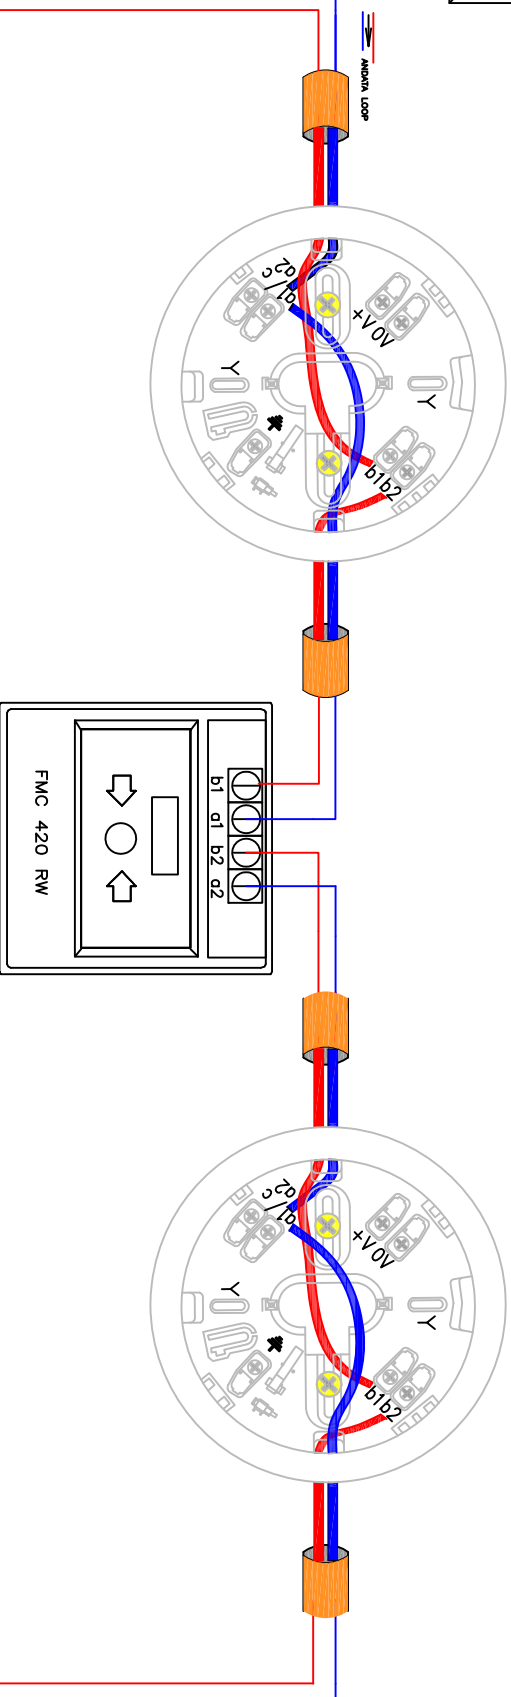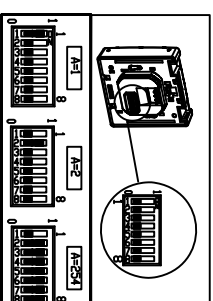

Modulo LSN300 IN CENTRALE

Cavo Loop LSN consigliato:
2x1.00 mmq EN 50200
2x0.75 mmq EN 50200
Twistato e schermato
per lo schermo utilizzare gli
appositi morsetti di appoggio



RIVELATORE E PULSANTE MANUALE D'ALLARME

disegnato : A.Barbieri

File:File:

Data

02/08/2011

FCL N°

DI