




FICHA TÉCNICA

TBX-SMCP50

SECURITY. TERMINACIÓN

SIGMA CP50

SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN PERIMETRAL GEO-SÍSMICO

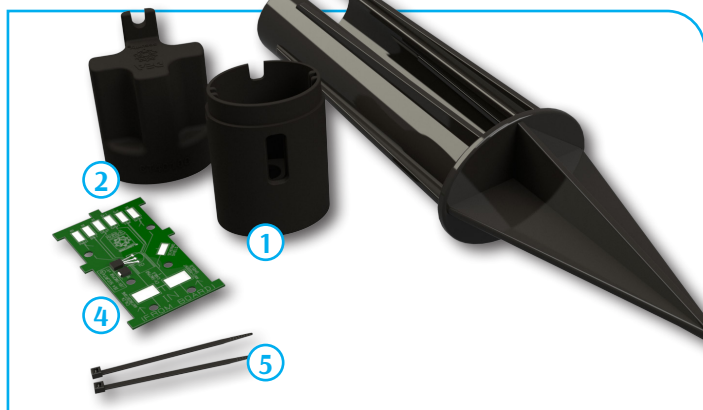

CÓDIGO TBX-SMCP50



DESCRIPCIÓN

Recipiente para la terminación de las líneas-sensores SIGMA CP 50. Comprende un circuito impreso que simplifica el cableado.



CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. n.1 Cuerpo del recipiente
2. n.1 Tapón del recipiente
3. n.1 Puntazza
4. n.1 Circuito impreso
5. n. 2 bridas FPM-100

Se debe utilizar resina de poliuretano RP-100 para sellar el recipiente.



UN PAQUETE DE RESINA PERMITE SELLAR 1 RECIPIENTE TBX-SMCP50.



PARA CONECTARSE CON EL CABLE DE CONEXIÓN CV-SMCP50.



EL KIT DE TERMINACIÓN TBX-SMCP50 NO SE PUEDE USAR PARA HACER EMPALMES DE INICIO DE LÍNEA, SOLO DEBE USARSE PARA EMPALMES INTERMEDIOS O DE DERIVACIÓN.



INSTALACIÓN


1 PASO DE CABLES

Insertar los dos cables en los orificios circulares de la tapa del recipiente.




2 PREPARACIÓN DEL CABLE

Pelar los cables como se indica en la placa de circuito impreso.

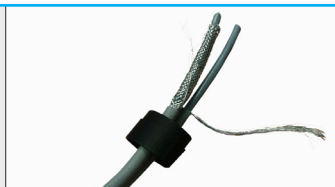

3 SOLDADURA

Estañar las parcelas de los lados del PCB.

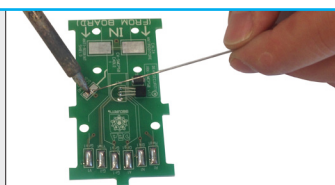

CONFORMIDAD

En combinación con la línea sensores:


- DIRECTIVA 2014/30/UE
 - ▶ EN 50130-4:2011
 - ▶ EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- DIRECTIVA 2011/65/UE
 - ▶ EN 50581:2012



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DIMENSIONES: 95 x 185 (Ø x H)
- DIMENSIONES RECIPIENTE: 52 x 37 x 133 mm (eje mayor x eje menor x H)
- DIMENSIONES PUNTA DE FIJACIÓN: 77 x 65 x 300 mm (eje mayor x eje menor x H)
- PESO DEL PAQUETE: 250 g
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 ÷ +80 °C
- HUMEDAD RELATIVA: 0 - 100% (después del sellado con resina RP-100)
- MATERIAL RECIPIENTE: poliamida con agregado de fibra de vidrio
- MATERIAL PUNTA DE FIJACIÓN: ABS
- COLOR: negro

DIAGRAMA DE DIMENSIONES

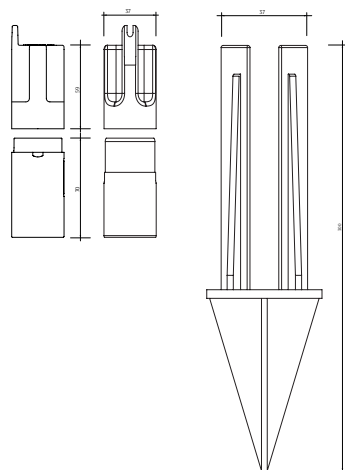


4 FIJACIÓN DE CABLE

Apretar el cable al circuito impreso con una brida y pasar los conductores por los agujeros haciendo que salgan por el lado opuesto del circuito impreso. Soldar los conductores en los pads correspondientes siguiendo el esquema dibujado en el circuito impreso.



5 INSERTAR EL CIRCUITO

Hacer las comprobaciones como se describe a continuación, luego insertar el circuito impreso en el cuerpo del recipiente usando las guías especiales.

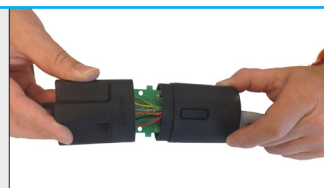

6 CIERRE

Cerrar el cuerpo del recipiente con la tapa.





SISMACP50

SECURITY® SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN PERIMETRAL GEO-SÍSMICO


■ CONTROL DE SOLDADURA

ENTRADA (FROM SENSOR)	SERIGRAFÍA PCB	COLOR	
	R1 (Red1)	ROJO IN	
	N1 (Blk1)	NEGRO IN	
	A1 (Org1)	NARANJA IN	
	Gr1 (Gry1)	GRIS IN	
	Gi1 (Ylw1)	AMARILLO IN	
TERMINACIÓN	SERIGRAFÍA PCB	COLOR	
	V2 (Grn2)	VERDE OUT	
	Gi2 (Ylw2)	AMARILLO OUT	
	Gr2 (Gry2)	GRIS OUT	
	A2 (Org2)	NARANJA OUT	
	N2 (Blk2)	NEGRO OUT	
	R2 (Red2)	ROJO OUT	

■ CONTROL DE PRE-RESINA

Una vez realizadas las uniones intermedias, se deben realizar las siguientes pruebas:

1. La vaina a prueba de roedores debe estar aislada del resto de los conductores y del blindaje ("circuito abierto").
2. La malla debe estar aislada del resto de los conductores y del blindaje contra roedores ("circuito abierto").
3. Los conductores rojo, negro, naranja y gris deben estar aislados entre sí ("circuito abierto").
4. Los conductores amarillo y verde no deben aislarse entre sí. Al probar el aislamiento entre estos dos cables, se debe obtener un valor de resistencia del orden de MΩ.

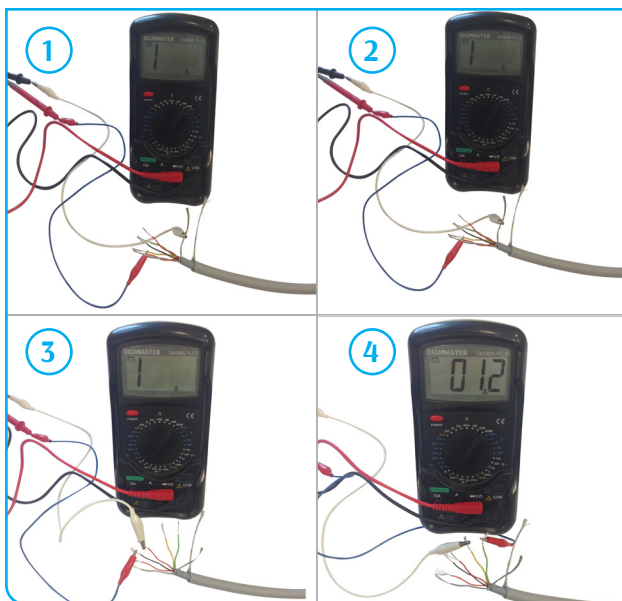


■ CIERRE

1. Clavar la punta de soporte verticalmente en el suelo.
2. Insertar el recipiente en la punta de soporte, con los cables hacia arriba.
3. Preparar la resina como se indica en el paquete.
4. Vertir la resina dentro del recipiente de unión vertiéndola a través de los orificios presentes.
5. Esperar la polimerización completa de la resina (al menos 40 minutos a 5 ° C o 25 minutos a 25 ° C).
6. Dé la vuelta al recipiente de conexiones y vuelva a insertarla en la punta de soporte con los cables de salida hacia abajo.



SCHEMA RIEPILOGATIVO

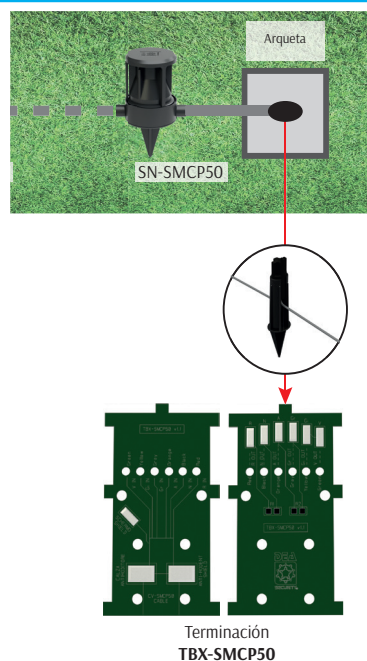

DEA Security S.r.l.

Via Bolano, snc - 19037 Santo Stefano di Magra (SP) - tel. +39 0187 699233 - fax +39 0187 697615

Registro Imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00291080455 REA n. SP-117344 - Capitale Sociale: € 106.000,00 I.V.

www.deasecurity.com - dea@deasecurity.com

© 2020 DEA Security S.r.l. - Edición de Octubre 2020- v. 1.0.0.

DEA Security se reserva el derecho de variar en cualquier momento y sin pre-aviso, las informaciones y las características técnicas aquí contenidas.

